云南高华安全生产检测检验有限公司
10月检测检验项目公示表

记录编号：Q合格YNGH—ZL51—2026　　No：202610

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	会理星达矿业有限公司	15.电力变压器	Q/YNGH-RE15-26101	张开焱	普贵才	2026/10/20	2026/10/30	合格
2	会理星达矿业有限公司		Q/YNGH-RE15-26102	张开焱	普贵才	2026/10/20	2026/10/30	合格
3	会理星达矿业有限公司	16.高压开关设备	Q/YNGH-RE16-26043	张开焱	普贵才	2026/10/20	2026/10/30	合格
4	会理星达矿业有限公司	17.电力绝缘安全工器具	Q/YNGH-RE17-26076	王宇	张开焱	2026/10/22	2026/10/27	合格
5	会理星达矿业有限公司		Q/YNGH-RE17-26077	张开焱	普贵才	2026/10/28	2026/10/30	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE15-26101

金属非金属矿山在用电力变压器

安全检测检验报告

委 托 单 位：	会理星达矿业有限公司
受 检 单 位：	会理星达矿业有限公司
设 备 名 称：	电力变压器
型 号 规 格：	S9-M-630/6
检测检验地点：	1 号井口配电室
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 20 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力变压器安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE15-26101　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	会理星达矿业有限公司		
	地址	四川省凉山彝族自治州会理市绿水镇		
设备名称		电力变压器	设备编号	/
型号规格		S9-M-630/6	出厂日期	2005 年 3 月
制造单位		重庆望江变压器厂		
设备状态		在用		
检测检验地点		1 号井口配电室	检测检验日期	2026 年 10 月 20 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	会理星达矿业有限公司		
	地址	四川省凉山彝族自治州会理市绿水镇		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》		
存在问题及建议		无		
综合判定：		合格 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 29 日		
检测检验组成员		张开焱、普贵才		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 19 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.29　　日期：2026.10.29　　日期：2026.10.29

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE15-26102

金属非金属矿山在用电力变压器

安全检测检验报告

委 托 单 位：会理星达矿业有限公司

受 检 单 位：会理星达矿业有限公司

设 备 名 称：电力变压器

型 号 规 格：S11-M-630/10

检测检验地点：1 号井口配电室

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 20 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力变压器安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE15-26102　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	会理星达矿业有限公司		
	地址	四川省凉山彝族自治州会理市绿水镇		
设备名称		电力变压器	设备编号	/
型号规格		S11-M-630/10	出厂日期	2021 年 7 月
制造单位		四川盛鑫源电器设备制造有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		1 号井口配电室	检测检验日期	2026 年 10 月 20 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	会理星达矿业有限公司		
	地址	四川省凉山彝族自治州会理市绿水镇		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》		
存在问题及建议		无		
综合判定：		合格 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 29 日		
检测检验组成员		张开焱、普贵才		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 19 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.29　　日期：2026.10.29　　日期：2026.10.29

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE16-26043

金属非金属矿山在用高压开关设备

安全检测检验报告

委 托 单 位：会理星达矿业有限公司

受 检 单 位：会理星达矿业有限公司

设 备 名 称：高压开关柜

型 号 规 格：XGN2-12

检测检验地点：1 号井口配电室

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 20 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用高压开关设备安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE16-26043　　共14页　第1页

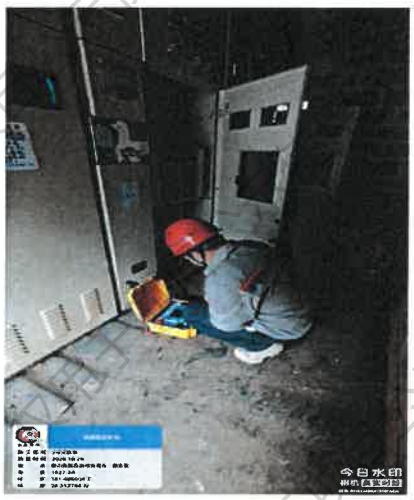
委托单位	名称	会理星达矿业有限公司		
	地址	四川省凉山彝族自治州会理市绿水镇		
设备名称		高压开关柜	设备编号	/
型号规格		XGN2-12	出厂日期	2007年10月
制造单位		上海中发电气集团有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		1号井口配电室	检测检验日期	2026年10月20日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1年
受检单位	名称	会理星达矿业有限公司		
	地址	四川省凉山彝族自治州会理市绿水镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T 2073-2019《金属非金属矿山在用高压开关设备电气安全检测检验规范》 GB/T14598.3-2006《电气继电器第五部分》		
存在问题及建议		无		
检测检验判定		根据KA/T 2073-2019《金属非金属矿山在用高压开关设备电气安全检测检验规范》，高压开关设备检测中，如有一项不合格即可判定高压开关设备不合格。 根据检测检验结果，判定本次检测项目全部合格。 （检测检验专用章） 2026年10月29日		
检测检验组成员		张开焱、普贵才		
备注		本报告有效期1年，有效期至2027年10月19日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.29　　日期：2026.10.29　　日期：2026.10.29

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE17-26076

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具

安全检测检验报告

委 托 单 位：会理星达矿业有限公司

受 检 单 位：会理星达矿业有限公司

设 备 名 称：绝缘靴、绝缘靴、验电器、拉闸杆

型 号 规 格：见内文

检测检验地点：云南高华安全生产检测检验有限公司电气试验室

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 22 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE17-26076　　共 9 页　第 1 页

委托单位	名称	会理星达矿业有限公司		
	地址	四川省凉山彝族自治州会理市绿水镇		
工器具名称		绝缘手套、绝缘靴、验电器、拉闸杆	设备编号	/
型号规格		详见内文	出厂日期	详见内文
生产单位		详见内文		
工器具状态		在用		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司电气试验室	检测检验日期	2026 年 10 月 22 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月/1 年
受检单位	名称	会理星达矿业有限公司		
	地址	四川省凉山彝族自治州会理市绿水镇		
检测检验项目		耐压、泄漏电流等（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》；DL/T 976-2017 《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》；DL/T 1476-2023 《电力安全工器具预防性试验规程》；		
存在问题及建议		无；		
检测检验结论		综合判定： 12kV 绝缘手套 4 只，合格； 6kV 绝缘靴 4 只，合格； 10kV 验电器 1 只，合格； 10kV 拉闸杆 1 套，合格； （检测检验专用章） 2026 年 10 月 26 日		
检测检验组成员		王宇、张开焱		
备注		有效期：绝缘手套、绝缘靴（鞋）6 个月，其他 1 年		

批准：　日期：2026.10.26

审核：　日期：2026.10.26

主检：王宇　日期：2026.10.26

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

被试品照片	 
现场检测照片	
相关图表	

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE17-26077

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具

安全检测检验报告

委 托 单 位：	会理星达矿业有限公司
受 检 单 位：	会理星达矿业有限公司
设 备 名 称：	携带式接地和接地短路装置、绝缘胶垫
型 号 规 格：	详见报告内文
检测检验地点：	云南高华安全生产检测检验有限公司电气试验室
检测检验类别：	新投用检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 28 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

委托单位	名称	会理星达矿业有限公司		
	地址	四川省凉山彝族自治州会理市绿水镇		
工器具名称		携带式接地和接地短路装置、绝缘胶垫	设备编号	/
型号规格		详见报告内文	出厂日期	2026 年 4 月
生产单位		保定骏安电器设备制造有限公司		
工器具状态		新投用		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司电气试验室	检测检验日期	2026 年 10 月 28 日
检测检验类别		新投用检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	会理星达矿业有限公司		
	地址	四川省凉山彝族自治州会理市绿水镇		
检测检验项目		耐压、泄漏电流等（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》；DL/T 976-2017 《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》；DL/T 1476-2023 《电力安全工器具预防性试验规程》；		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		综合判定： 10kV 携带式接地和接地短路装置 1 套，合格； 10kV 绝缘胶垫 4 块，合格 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 27 日		
检测检验组成员		张开焱、普贵才		
备注		有效期 1 年，下次检测时间 2027 年 10 月 27 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.29　　日期：2026.10.29　　日期：2026.10.29

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

被试样品照片	
现场检测照片	
相关图表	

仅用于项目公示使用