云南高华安全生产检测检验有限公司
10月检测检验项目公示表

记录编号：Q合格YNGH—ZL51—2026　　No：202610

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	蒙自一智矿业有限公司	08.1.钢丝绳	Q/YNGH-RE8.1-26200	卢昆	杨雄鑫	2026/10/22	2026/10/23	合格
2	蒙自一智矿业有限公司	14.金属氧化物避雷器	Q/YNGH-RE14-26003	王宇	叶家宝	2026/10/14	2026/10/22	合格
3	蒙自一智矿业有限公司		Q/YNGH-RE14-26004	王宇	叶家宝	2026/10/19	2026/10/22	合格
4	蒙自一智矿业有限公司	17.电力绝缘安全工器具	Q/YNGH-RE17-26067	王宇	叶家宝	2026/9/22	2026/10/8	部分样品不合格
5	蒙自一智矿业有限公司		Q/YNGH-RE17-26070	王宇	叶家宝	2026/10/8	2026/10/19	部分样品不合格
6	蒙自一智矿业有限公司		Q/YNGH-RE17-26075	王宇	叶家宝	2026/10/14	2026/10/19	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26200

金属非金属矿山提升钢丝绳

安全检测检验报告

委 托 单 位：	蒙自一智矿业有限公司
受 检 单 位：	蒙自一智矿业有限公司
设 备 名 称：	光面普通钢丝绳
型 号 规 格：	24.0　6×7+FC　1770
安 装 地 点：	对门山 16#提升机
检测检验类别：	悬挂前检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 22 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26200　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	蒙自一智矿业有限公司		
	地址	云南省红河州蒙自市老寨乡白牛厂村		
样品名称		光面普通钢丝绳	样品编号	GSLL-2610-24
型号规格		24.0　6×7+FC　1770	收样时间	2026 年 10 月 16 日
制造单位		宁夏恒力钢丝绳有限公司		
样品状态		新钢丝绳		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司力学实验室	检测检验日期	2026 年 10 月 22 日
检测检验类别		悬挂前检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	蒙自一智矿业有限公司		
	地址	云南省红河州蒙自市老寨乡白牛厂村		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB 8918-2006《重要用途钢丝绳》 GB 33955-2024《矿井提升用钢丝绳》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		经检验，所检项目符合 AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》中提升或其他用途钢丝绳检验的技术要求。 **综合判定：** 合格☑　不合格☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 23 日		
检测检验组成员		卢昆、杨雄鑫		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 21 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.23　　日期：2026.10.23　　日期：2026.10.23

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片



现场检测照片



相关图表



宁夏恒力钢丝绳有限公司
钢丝绳产品质量证明书

用户单位：成都市恒力钢丝绳有限公司　证书编号：262-321
产品制造编号：T25070416　制造日期：2026-08-25
公司质量管理体系通过 ISO9001 认证

产品名称 光面普通钢丝绳　结构 6×7+FC　公称直径 24.0 mm　长度 800 m　捻法 左交互捻
钢丝表面状态 光面　绳表面涂油状态 涂油　毛重 1760 kg　净重 1689 kg

检 验 结 果

钢丝绳公称抗拉强度 1770 MPa　实测钢丝破断拉力总和 - kN　实测钢丝绳破断拉力 372 kN

钢丝公称直径 mm	公称抗拉强度 MPa	实测强度 MPa	缠绕次数（次/360°）	反复弯曲次数（次/180°）	打结拉力 (%)
2.60	1770	1829-1910	29-36	13-15	
2.80	1770				

质检中心负责人：史学东　质检员：梁敏华　审核人：李晓辉　证书日期：2026-08-26
按产品标 GB/T8918-2006　标准验收合格。备注：MT/T716-2019　木质木轮　1100×820

MA KA　MCJ120303

本表由《试用版打印软件Lodop6.5.0.2》输出

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE14-26003

金属非金属矿山在用避雷器
安全检测检验报告

委 托 单 位：蒙自一智矿业有限公司

受 检 单 位：蒙自一智矿业有限公司

设 备 名 称：10kV 氧化锌避雷器

型 号 规 格：HY5WS-17/45

检测检验类别：新投用检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 14 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用避雷器安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE14-26003　　共 9 页　第 1 页

委托单位	名称	蒙自一智矿业有限公司		
	地址	云南省红河州蒙自市老寨乡白牛厂		
设备名称		10kV 氧化锌避雷器	设备编号	详见内文
型号规格		HY5WS-17/45	出厂日期	2026.9
制造单位		邢台霖泰电力器材有限公司		
设备状态		新投用		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司电气试验室	检测检验日期	2026 年 10 月 14 日
检测检验类别		新投用检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	蒙自一智矿业有限公司		
	地址	云南省红河州蒙自市老寨乡白牛厂		
检测检验项目		试验电压、泄漏电流（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》		
存在问题及建议		无		
综合判定：		经过测试，12 只 10kV 氧化锌避雷器的绝缘电阻良好，直流泄漏电流满足相关规范要求 50μA 以下，可以投入使用。 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 22 日		
检测检验组成员		王宇、叶家宝		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 13 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.22　　日期：2026.10.22　　日期：2026.10.22

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检验照片	
相关图表	

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE14-26004

金属非金属矿山在用避雷器
安全检测检验报告

委 托 单 位：蒙自一智矿业有限公司

受 检 单 位：蒙自一智矿业有限公司

设 备 名 称：10kV 氧化锌避雷器

型 号 规 格：HY5WS-17/50

检测检验类别：新投用检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 19 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用避雷器安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE14-26004　　共 13 页　第 1 页

委托单位	名称	蒙自一智矿业有限公司		
	地址	云南省红河州蒙自市老寨乡白牛厂		
设备名称		10kV 氧化锌避雷器	设备编号	详见内文
型号规格		HY5WS-17/45	出厂日期	2026.9
制造单位		上海德力西集团有限公司		
设备状态		新投用		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司电气试验室	检测检验日期	2026 年 10 月 19 日
检测检验类别		新投用检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	蒙自一智矿业有限公司		
	地址	云南省红河州蒙自市老寨乡白牛厂		
检测检验项目		试验电压、泄漏电流（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》		
存在问题及建议		无		
综合判定：		经过测试，24 只 10kV 复合绝缘氧化锌避雷器的绝缘电阻良好，直流泄漏电流满足相关规范要求 50μA 以下，可以投入使用。 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 22 日		
检测检验组成员		王宇、叶家宝		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 18 日		

批准：　　审核：　　主检：王宇

日期：2026.10.22　　日期：2026.10.22　　日期：2026.10.22

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检验照片	 
相关图表	

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE17-26067

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具

安全检测检验报告

委 托 单 位：蒙自一智矿业有限公司

受 检 单 位：蒙自一智矿业有限公司

设 备 名 称：绝缘手套、绝缘靴、携带式接地和接地短路装置

型 号 规 格：见内文

检测检验地点：云南高华安全生产检测检验有限公司电气试验室

检测检验类别：定期/新投用检测检验

检测检验日期：2026 年 9 月 22 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE17-26067　　共 12 页　第 1 页

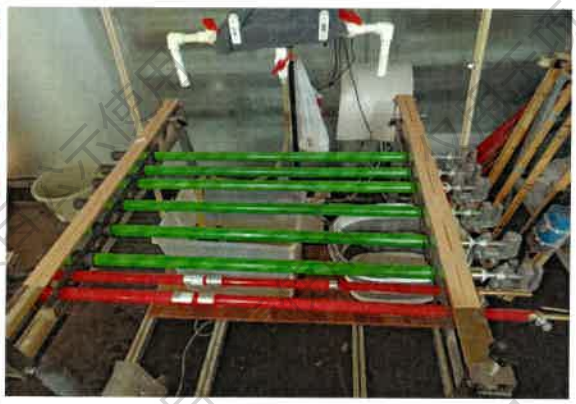
委托单位	名称	蒙自一智矿业有限公司		
	地址	云南省红河州蒙自市老寨乡白牛厂		
工器具名称		绝缘手套、绝缘靴、携带式接地和接地短路装置	设备编号	/
型号规格		详见内文	出厂日期	详见内文
生产单位		详见内文		
工器具状态		在用/新投用		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司电气试验室	检测检验日期	2026 年 9 月 22 日
检测检验类别		定期/新投用检测检验	检测检验周期	6 个月/1 年
受检单位	名称	蒙自一智矿业有限公司		
	地址	云南省红河州蒙自市老寨乡白牛厂		
检测检验项目		耐压、泄漏电流等（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》；DL/T 976-2017 《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》；DL/T 1476-2023 《电力安全工器具预防性试验规程》；		
存在问题及建议		不合格试品建议损毁，以防误用。		
检测检验结论		综合判定： 35kV 带电作业用绝缘手套 10 只，合格； 20kV 带电作业用绝缘手套 10 只，9 只合格，1 只击穿； 20kV 绝缘靴 16 只，合格； 10kV 携带式接地和接地短路装置 13 套，合格 35kV 放电棒 1 只，合格；10kV 放电棒 1 只，合格； （检测检验专用章） 2026 年 9 月 29 日		
检测检验组成员		王宇、叶家宝		
备注		有效期：绝缘手套及绝缘靴（鞋）6 个月，其他 1 年		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.9.29　　日期：2026.9.29　　日期：2026.9.29

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

被试品照片	 
现场检测照片	 
相关图表	 

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE17-26070

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具

安全检测检验报告

委 托 单 位：蒙自一智矿业有限公司

受 检 单 位：蒙自一智矿业有限公司

设 备 名 称：绝缘手套、绝缘靴

型 号 规 格：见内文

检测检验地点：云南高华安全生产检测检验有限公司电气试验室

检测检验类别：定期/新投用检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 8 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

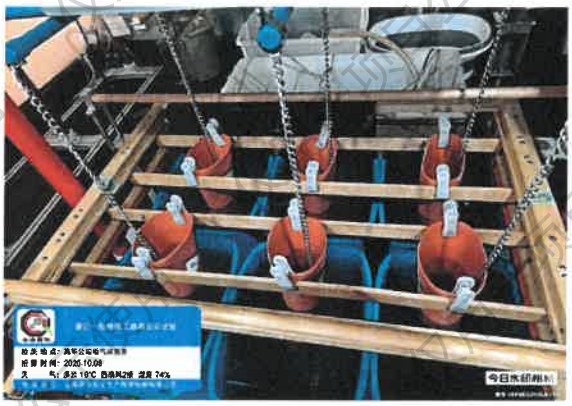
报告编号：Q/YNGH-RE17-26070　　共 9 页　第 1 页

委托单位	名称	蒙自一智矿业有限公司		
	地址	云南省红河州蒙自市老寨乡白牛厂		
工器具名称		绝缘手套、绝缘靴	设备编号	/
型号规格		详见内文	出厂日期	详见内文
生产单位		详见内文		
工器具状态		在用/新投用		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司电气试验室	检测检验日期	2026 年 10 月 8 日
检测检验类别		定期/新投用检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	蒙自一智矿业有限公司		
	地址	云南省红河州蒙自市老寨乡白牛厂		
检测检验项目		耐压、泄漏电流等（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》；DL/T 976-2017 《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》；DL/T 1476-2023 《电力安全工器具预防性试验规程》；		
存在问题及建议		不合格试品建议损毁，以防误用。		
检测检验结论		综合判定： 35kV 带电作业用绝缘手套 8 只，合格； 20kV 带电作业用绝缘手套 10 只，8 只合格，2 只击穿； 20kV 绝缘靴 14 只，合格； （检测检验专用章） 2026 年 10 月 19 日		
检测检验组成员		王宇、叶家宝		
备注		有效期：绝缘手套及绝缘靴（鞋）6 个月		

批准：　　审核：　　主检：王宇

日期：2026.10.19　　日期：2026.10.19　　日期：2026.10.19

四、必要的图表、图片

被试品照片	 
现场检测照片	 
相关图表	 

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE17-26075

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具

安全检测检验报告

委 托 单 位：蒙自一智矿业有限公司

受 检 单 位：蒙自一智矿业有限公司

设 备 名 称：绝缘靴、验电器、拉闸杆

型 号 规 格：见内文

检测检验地点：云南高华安全生产检测检验有限公司电气试验室

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 14 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE17-26075　　共 9 页　第 1 页

委托单位	名称	蒙自一智矿业有限公司		
	地址	云南省红河州蒙自市老寨乡白牛厂		
工器具名称		绝缘靴、验电器、拉闸杆	设备编号	/
型号规格		详见内文	出厂日期	详见内文
生产单位		详见内文		
工器具状态		在用		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司电气试验室	检测检验日期	2026 年 10 月 14 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月/1 年
受检单位	名称	蒙自一智矿业有限公司		
	地址	云南省红河州蒙自市老寨乡白牛厂		
检测检验项目		耐压、泄漏电流等（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》；DL/T 976-2017 《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》；DL/T 1476-2023 《电力安全工器具预防性试验规程》；		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		综合判定： 20kV 绝缘靴 2 只，合格； 10kV 验电器 1 只，合格； 10kV 拉闸杆 1 套，合格； （检测检验专用章） 2026 年 10 月 19 日		
检测检验组成员		王宇、普贵才		
备注		有效期：绝缘靴（鞋）6 个月，其他 1 年		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.19　　日期：2026.10.19　　日期：2026.10.19

四、必要的图表、图片

被试品照片	
现场检测照片	 
相关图表	/

仅用于项目公示使用